

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок акустический АСП-06.1.2Р с регулятором и его обходом, ФКЕС 425132.167, сертифицированный как оповещатель пожарный речевой (ОПР), предназначен для:

- воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций;
- трансляции специальных звуковых сигналов с регулируемой громкостью и возможностью принудительного обхода регулятора громкости в режиме оповещения.

Блок акустический (ОПР) АСП-06.1.2Р может эксплуатироваться в условиях при температуре воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	Значение параметра
1.	Максимальная электрическая мощность, Вт	6
2.	Номинальное входное напряжение	30В или 100В или 120В
3.	Затухание аттенюатора, дБ, переключаемое	0 / 3 / 6 / 12 / 20 / ∞
4.	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	89
5.	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	125-15000
6.	Габариты, мм, не более	212x315x89
7.	Масса, кг, не более	1,5

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Блок акустический АСП-06.1.2Р | - 1 шт.           |
| 2. Паспорт                       | - 1 шт. на партию |
| 3. Упаковка                      | - 1 компл.        |

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Подключите ОПР к трансляционной сети согласно приведенной схеме (рис.1).

4.3. Подайте сигнал и проконтролируйте изменение громкости воспроизведения сигнала трансляции при изменении положения регулятора громкости ОПР.

4.4. Подайте сигнал оповещения (режим обхода регулятора громкости ОПР) и проконтролируйте воспроизведение сигнала трансляции в любом положении регулятора громкости ОПР.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призывки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде может перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.3. Срок службы 10 лет.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блоки акустические АСП-06.1.2Р в количестве \_\_\_\_\_ шт. соответствуют условиям ТУ 4371-005-31945214-2014, признаны годными для эксплуатации и изготовлены на напряжение (см. таблицу):

Входное напряжение	АСП-06.1.2Р	
	Децимальный номер	отм.
30В	ФКЕС 425132.167-01	
100В	ФКЕС 425132.167	
120В	ФКЕС 425132.167-02	

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»  
Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

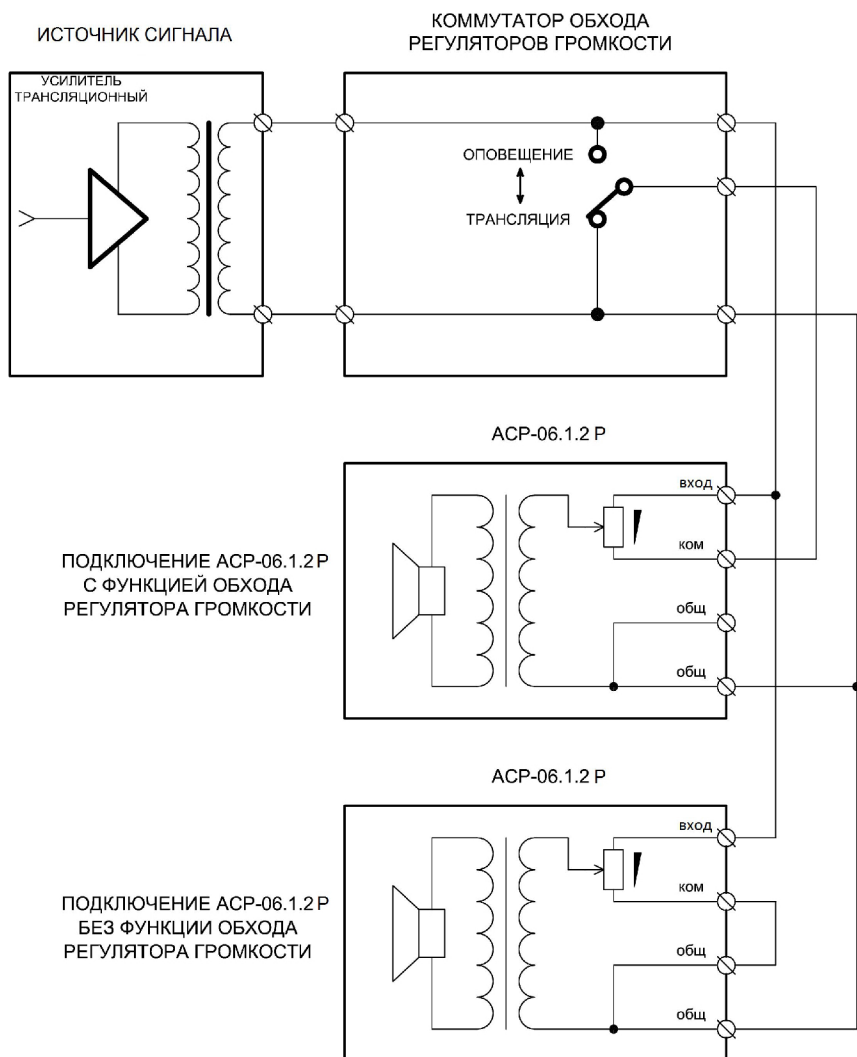


Рис. 1. Схемы включения АСР-06.1.2Р в системах трансляции и оповещения

ООО «Белсвязькомплект-К»

Республика Беларусь, г. Минск, 220053, ул. Каховская, 17, оф. 228, сектор «А»  
Тел. +375 (17) 300-58-48, +375 (17) 362-38-49

info@belconnect.by  
www.belconnect.by

## Блок акустический АСР-06.1.2 Р

С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛЯТОРА ГРОМКОСТИ  
И ОБХОДА РЕГУЛЯТОРА ГРОМКОСТИ

ПАСПОРТ

Сертификат соответствия

Техническому регламенту о требованиях  
пожарной безопасности

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ**

№ С-РУ.ПБ34.В.01659

срок действия: с 29.12.2014 по 28.12.2019



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ